

NO.	調査日	担当者
報告書	蒸氣鍋爐供水線安裝磁氣式活水器	
企業名	某食品製造会社	担当者名
住 所	長野県	
TEL	FAX	




因爲本產品的引入，使得清罐劑停止使用



磁氣式活水器不使用電及化學品
是對人與自然環境友善的
磁氣活性化式水處理裝置

NO.		調查日	2015/12/13	日本テクノ担当者	小池
現場調査報告書			工廠設備：小型蒸氣鍋爐		
顧客名		長野県内某工場		御担当者名	

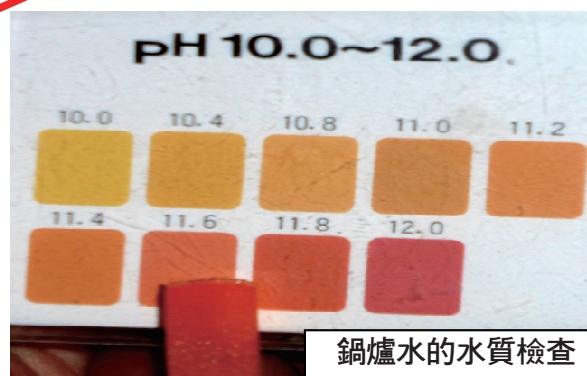

2014年9月7日磁氣式活水器安裝於Sampson鍋爐配管的檢驗結果（2015年12月13日）

1. 在磁氣式活水器的兩側設置檢驗管已經過了1年3個月的狀態。
2. 鍋爐內頂部的配管內，幾乎看不見熱交換器的水垢。
3. 鍋爐水的導電率是140，是鍋爐標準在400以下，足見非常良好。
PH值是11.61（11.0~11.8：原水・軟水）的範圍內是良好的。
4. 鍋爐底部的狀態，可以看到鐵鏽在排水道內囤積，但問題並不大。
5. 清罐劑在2014年12月就停止使用，這是以上的結果。